


Proj: G:\Frankfurt\Projekte\089456\TenneT TSO GmbH\TenneT_ASO_RLW_GIS_Projekt\03_Entwurf\ASO_240315_RVP_Themenkarte\ASO_4_Sonstiges_Datum gespeichert: 15. März 2024, Datum gedruckt: 11. Februar 2024

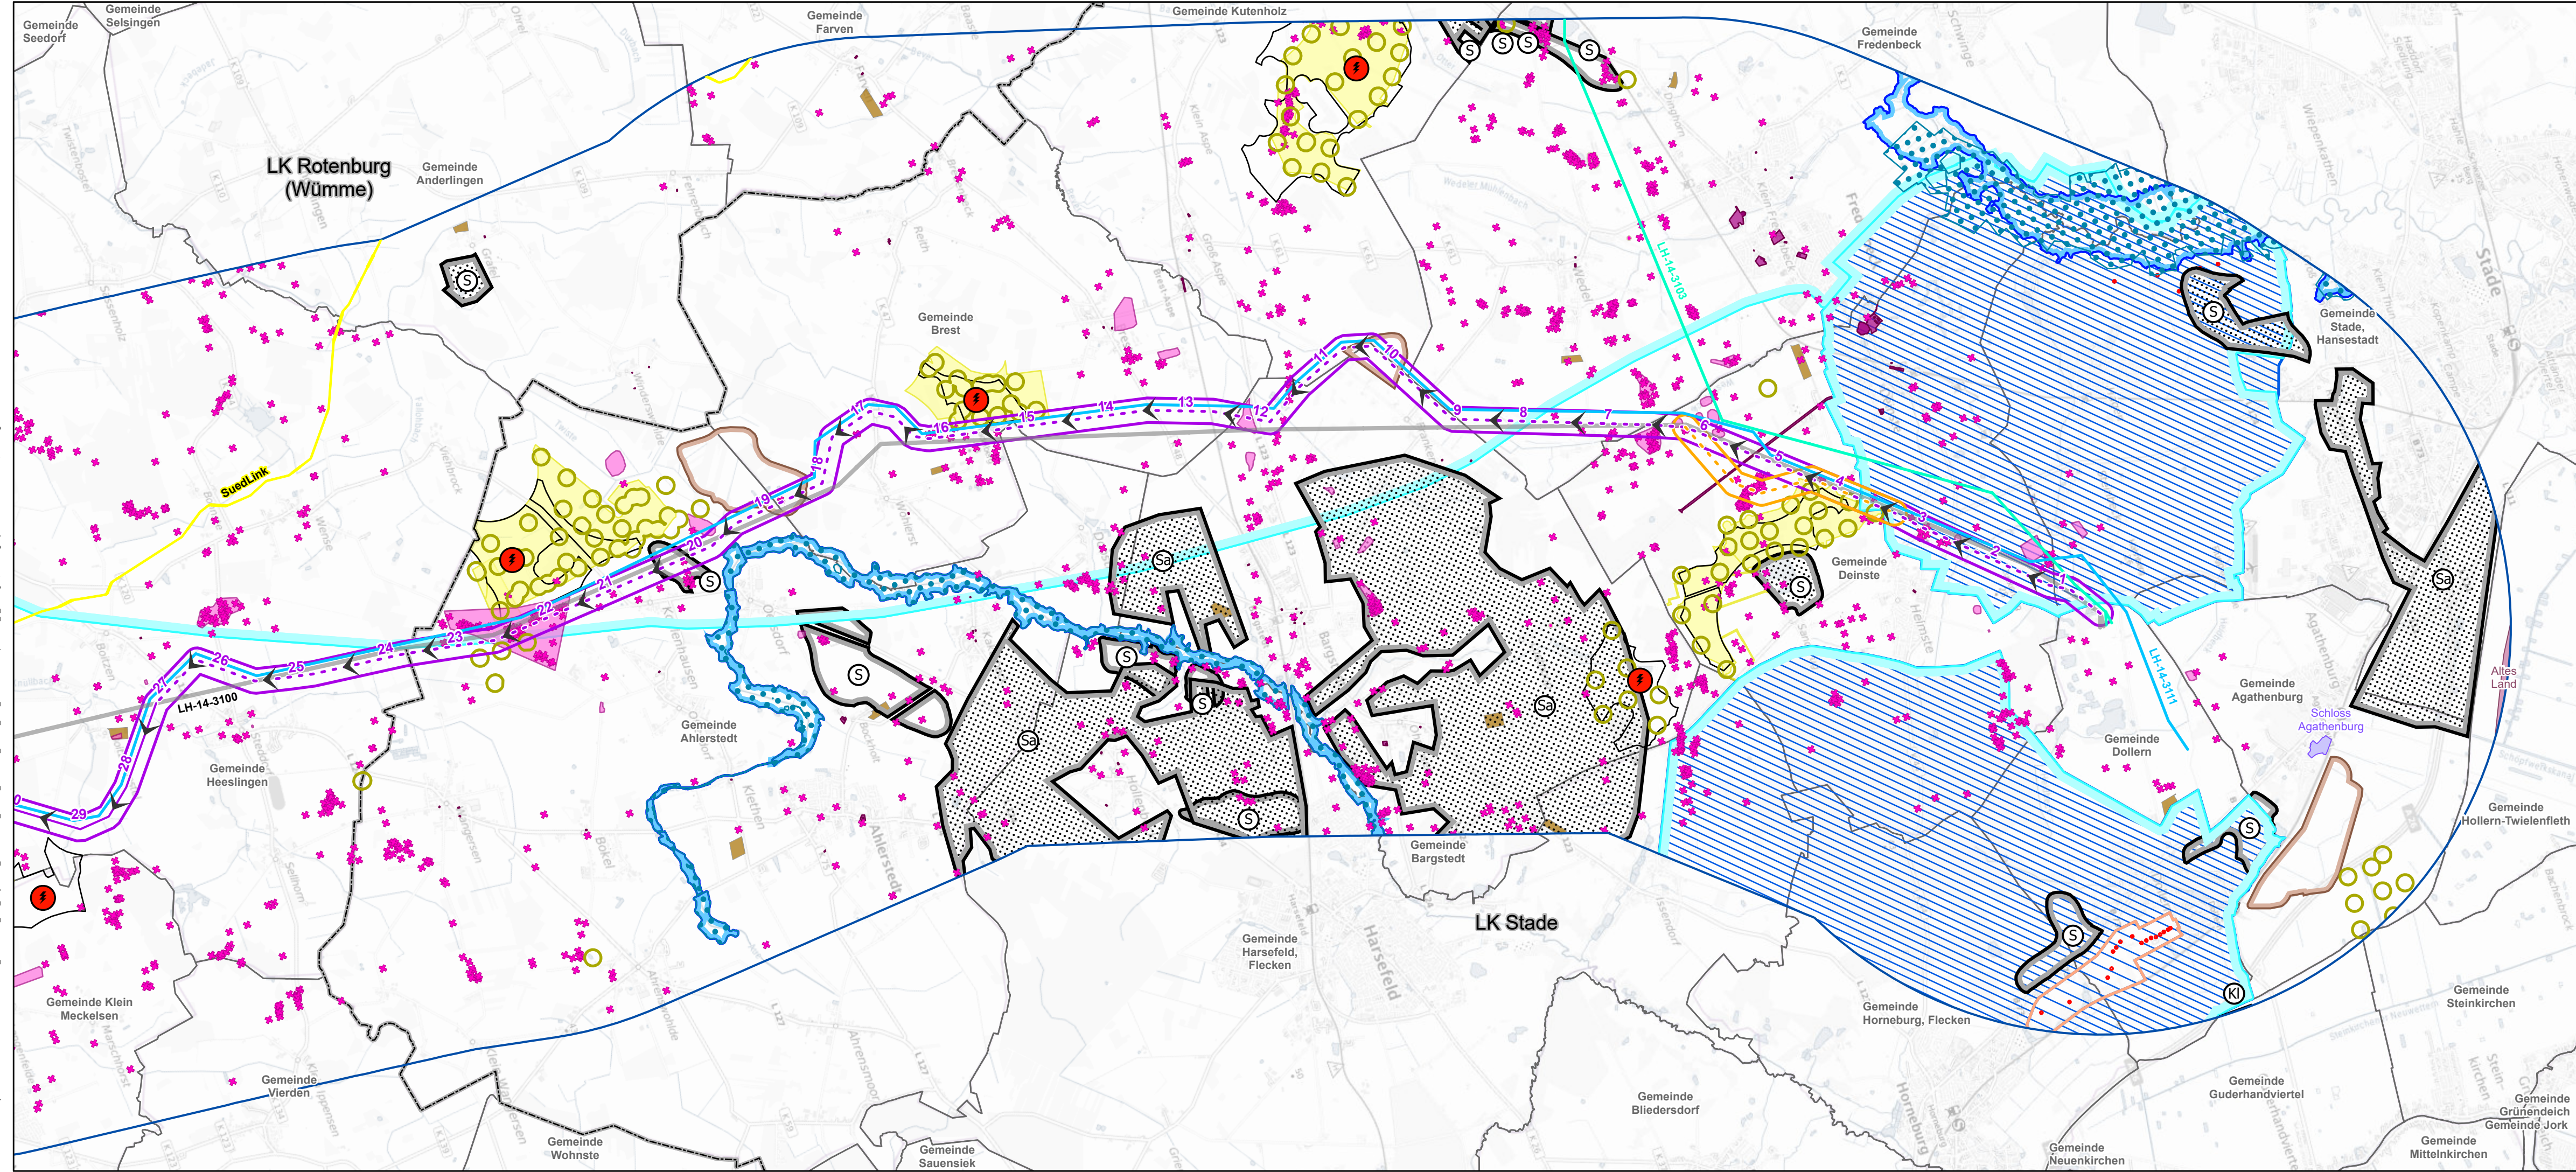


Legende siehe Legendenblatt


Quellen:
Hintergrundkarte:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2024), Datenquellen:
https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen_15.03.2024.pdf
Weitere Quellenhinweise siehe Unterlage für die Erörterung des Erfordernisses einer Raumverträglichkeitsprüfung

Koordinatensystem:
ETRS 1989 UTM Zone 32N 8stellen
Einheit: Meter



0 1 2 4 km

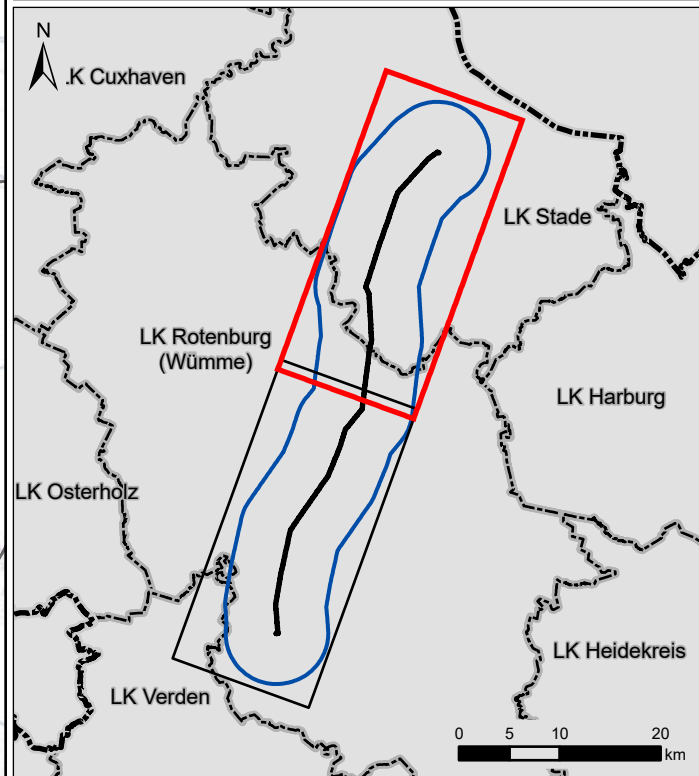

TenneT TSO GmbH			
Auftraggeber:	Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth		
ERM GmbH			
Erstellt durch:	Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel.: +49 (0) 6102/ 206-0 Fax: +49 (0) 6102/ 771 904-0	
Projekt: BBPIG-Vorhaben 57 Netzausbau Elbe-Lippe-Leitung Nord 380-kV-Leitung Dollern - Ovenstädt Abschnitt 1: Dollern - Sottrum			
Phase: Unterlage für die Erörterung des Erfordernisses einer Raumverträglichkeitsprüfung (RVP)			
Thema: Anlage A - Karte 4 Themenkarte Sonstige raumbedeutsame Belange und Nutzungen			
Blattgröße:	A4 lang	Maßstab:	1:50.000
Bearbeitet:	MPR	Status:	Bericht
Gezeichnet:	ILI	Stand:	März 2024
Geprüft:	RL	Kartennr:	Karte 4 - Blatt 1 von 2

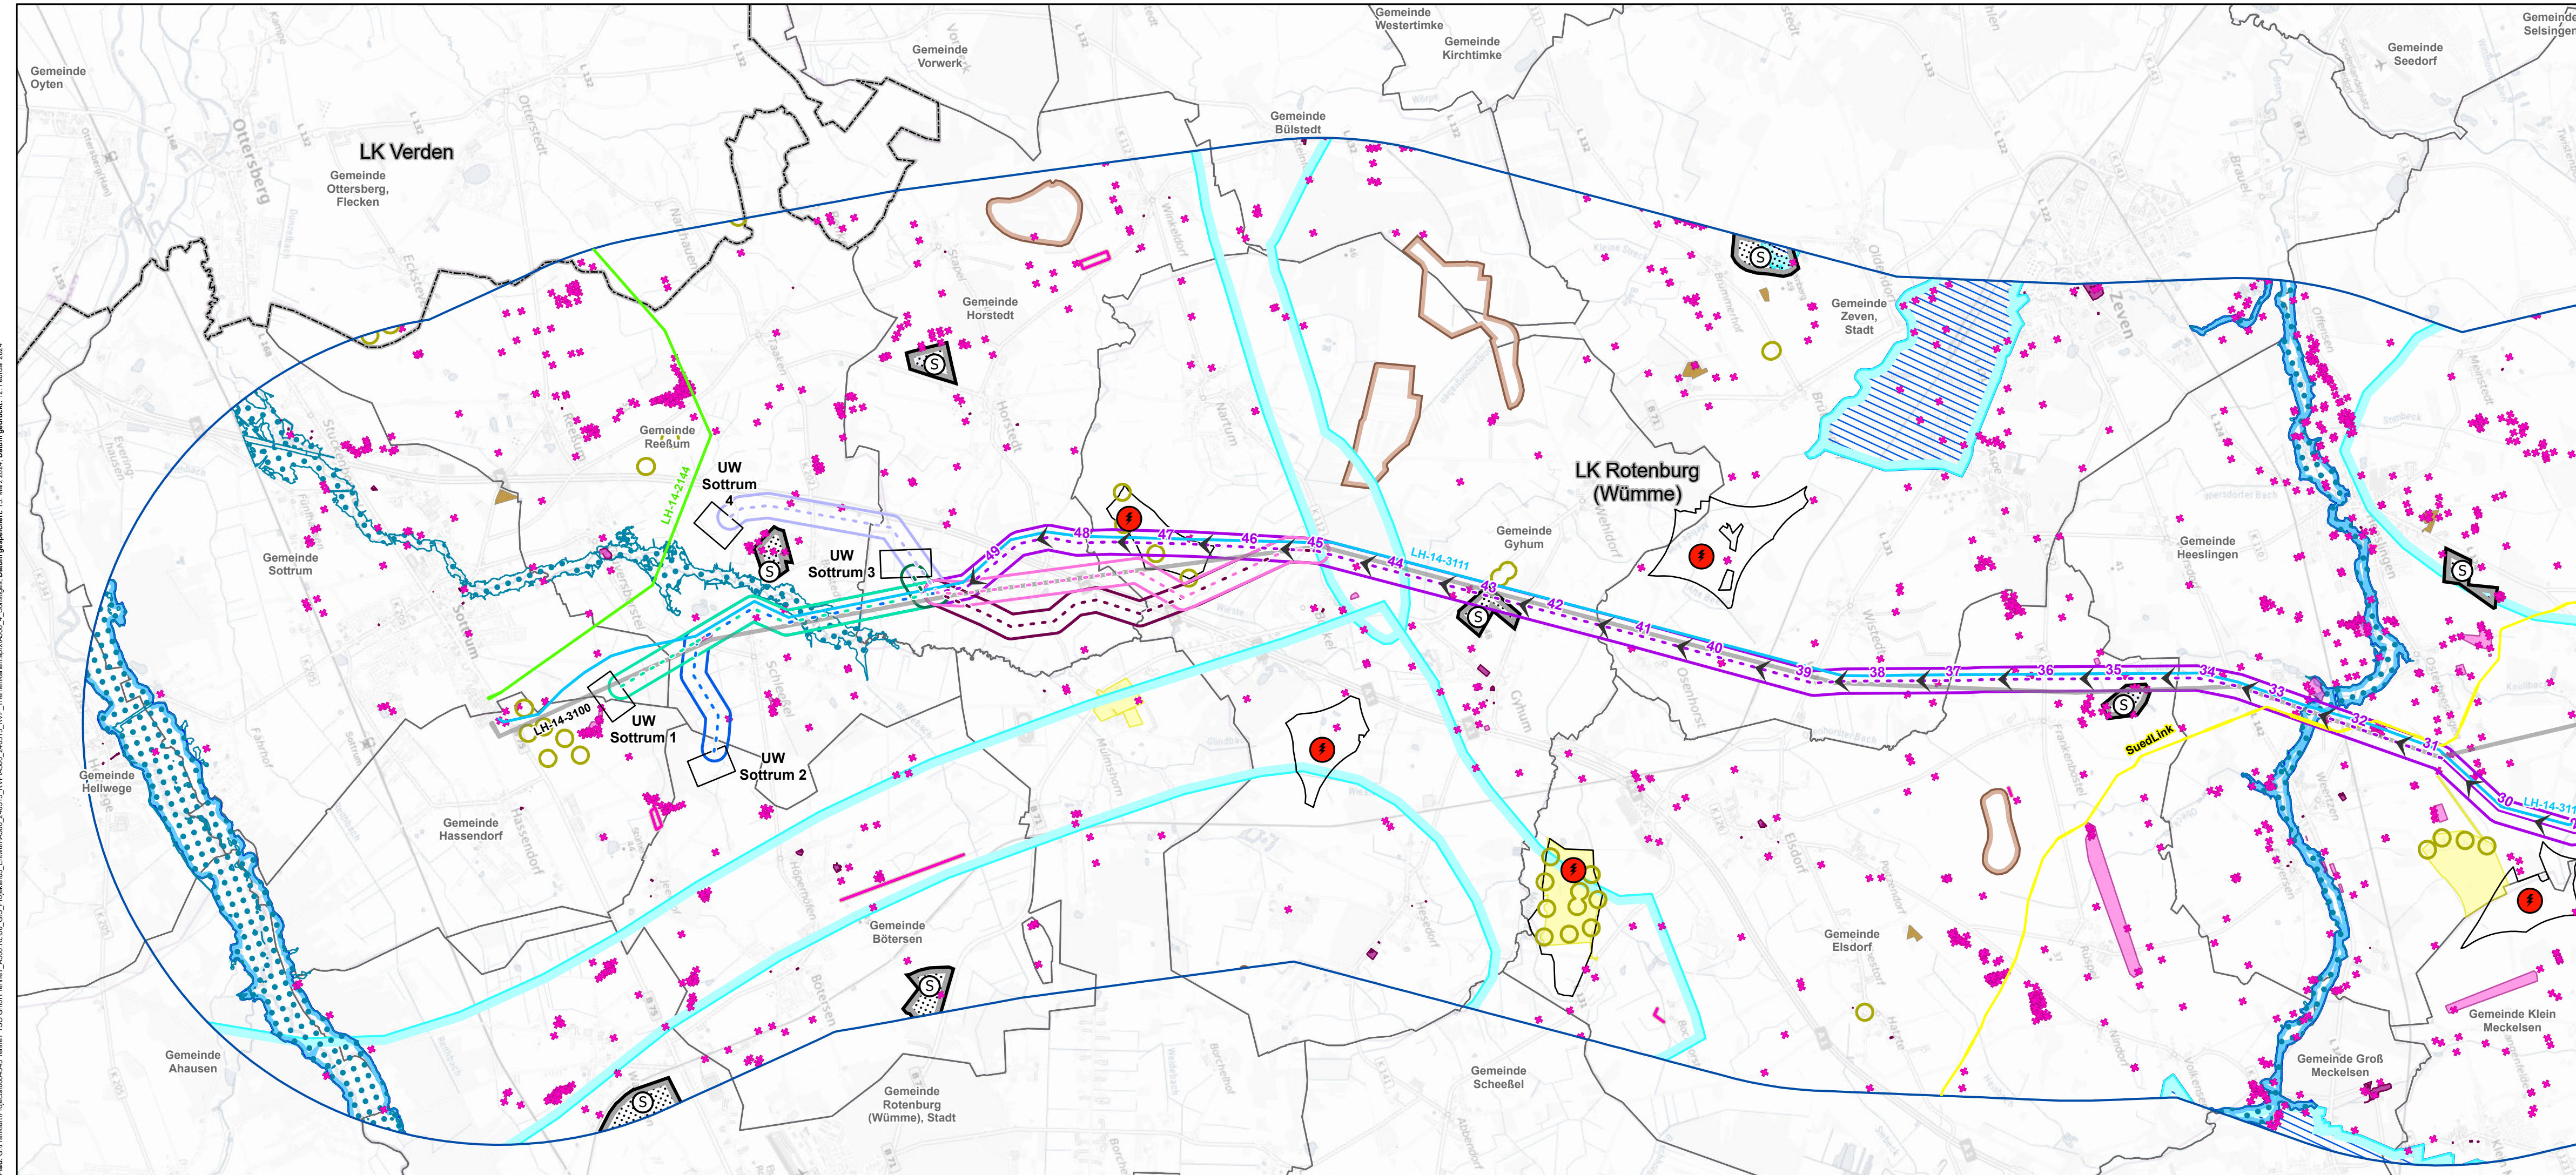

Legende siehe Legendenblatt

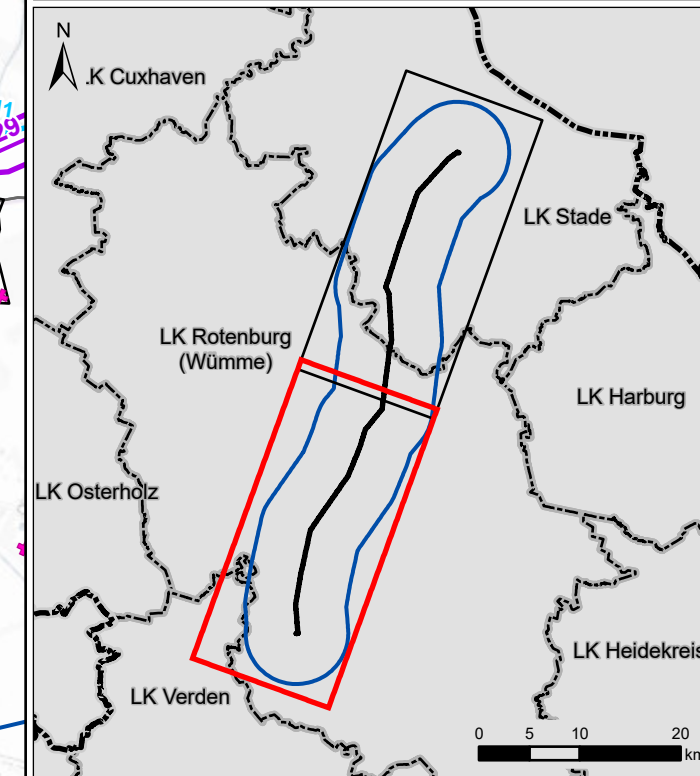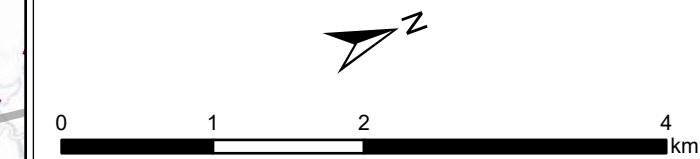


Quellen:
Hintergrundkarte:
 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2024), Datenquellen:
https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen_15.03.2024.pdf
 Weitere Quellenhinweise siehe Unterlage für die Erörterung des
 Erfordernisses einer Raumverträglichkeitsprüfung

Koordinatensystem:
ETRS 1989 UTM Zone 32N 8stellen
Einheit: Meter

Tennet TSO GmbH


Auftraggeber: Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

 **Tennet**

ERM GmbH

Erstellt durch: Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg

Tel.: +49 (0) 6102/ 206-0
Fax: +49 (0) 6102/ 771 904-0



Projekt: **BBPIG-Vorhaben 57**
Netzausbau Elbe-Lippe-Leitung Nord
380-kV-Leitung Dollern - Ovenstädt
Abschnitt 1: Dollern - Sottrum

Phase:	Unterlage für die Erörterung des Erfordernisses einer Raumverträglichkeitsprüfung (RVP)
--------	--

Thema: **Anlage A - Karte 4**
Themenkarte Sonstige raumbedeutsame
Belange und Nutzungen

Blattgröße:	A4 lang	Maßstab:	1:50.00
-------------	----------------	----------	----------------

Bearbeitet:	MPR	Status:	Bericht
-------------	------------	---------	----------------

Gezeichnet: **ILI** Stand: **März 202**

Geprüft: **RL** Kartennr: **Karte 4 - Blatt 2 von**